

ЗАВЕЛЕЖКИ:

1. Водопроводната инсталация да се изпълни от полипропиленови тръби:

- студена вода -РР тръби PN10
- DN15/16-21-ф20
- DN20/20-41-ф25
- DN25/26-01-ф32
- DN32/32-61-ф40
- DN40/40-81-ф50
- DN50/51-41-ф63
- DN60/61-21-ф75
- DN70/73-61-ф90

2. Тръбопроводните участъци провеждащи противопожарни водни количества да се изпълнят от подцинковани тръби

- топла вода -РР тръби PN20
- циркуляционна вода -РР тръби PN20
- DN16/16-61-ф25
- DN20/21-21-ф32
- DN25/26-61-ф40
- DN32/33-21-ф50
- DN40/42-01-ф63
- DN50/50-01-ф75
- DN60/60-01-ф90


3. Всички тръби да се топлоизолират и укрепят съгласно изискванията на конкретната фирма производител.

4. В коридора по ос "1" след отгоненето от водопроводната инсталация за община "Възраждане" да се монтира водомерен възел, съответно за студена и топла вода

Бълаасувано с представителят на НОИ/

водомерен възел
ТОПЛА ВОДА

водомерен възел
СТУДЕНА ВОДА

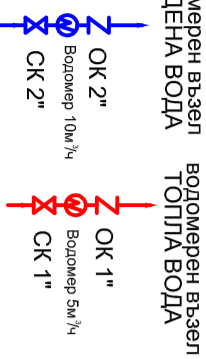

СВО2 - АКСОНОМЕТРИЯ

